

A.R.T.A. ABRUZZO

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

STUDIO D'INGEGNERIA

di FABRIZIO Ing. MINCONE

Via S.Vincenzo 6 66024 MANOPPELO (PE)
P.IVA 01616570863 tel/fax 085/659339 cell. 3357040036

Opera

Ristrutturazione del Distretto Provinciale A.R.T.A.
di Via A. DI VESTEA -PESCARA (ex. P.M.I.P)

-PROGETTO DEFINITIVO-

Disegnato da Ing. Fabrizio Mincone	Data	Stato di revisione	Scala	Foglio
Controlato da Ing. Fabrizio Mincone	08/02/2013	REV. 00	1:100	RTP - IM.3.1b - 10


IL TECNICO

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
DISTRIBUZIONE LINEE DI CONDENSA
PIANO PRIMO

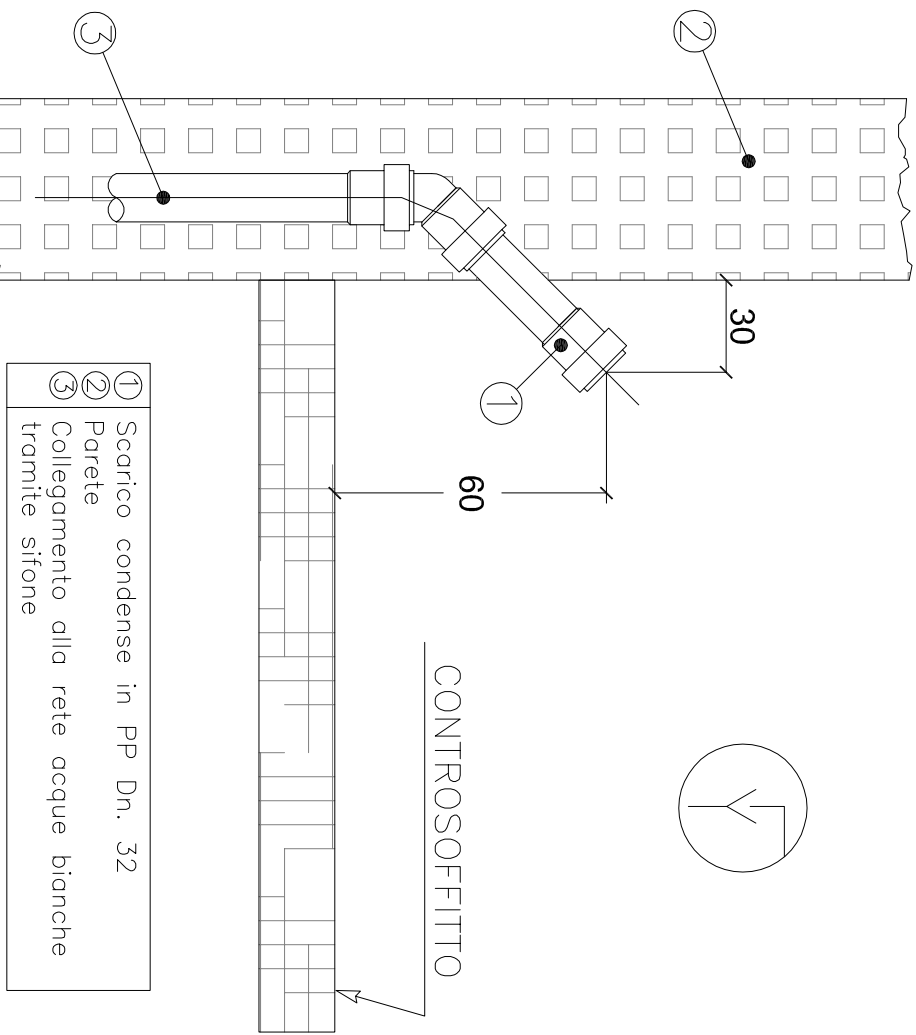
le copie non firmate sono da ritenersi provisoie
ala mcd-est con progetto preliminare a cura dell'Ing. Rodolfo

LEGENDA E SPECIFICHE TECNICHE

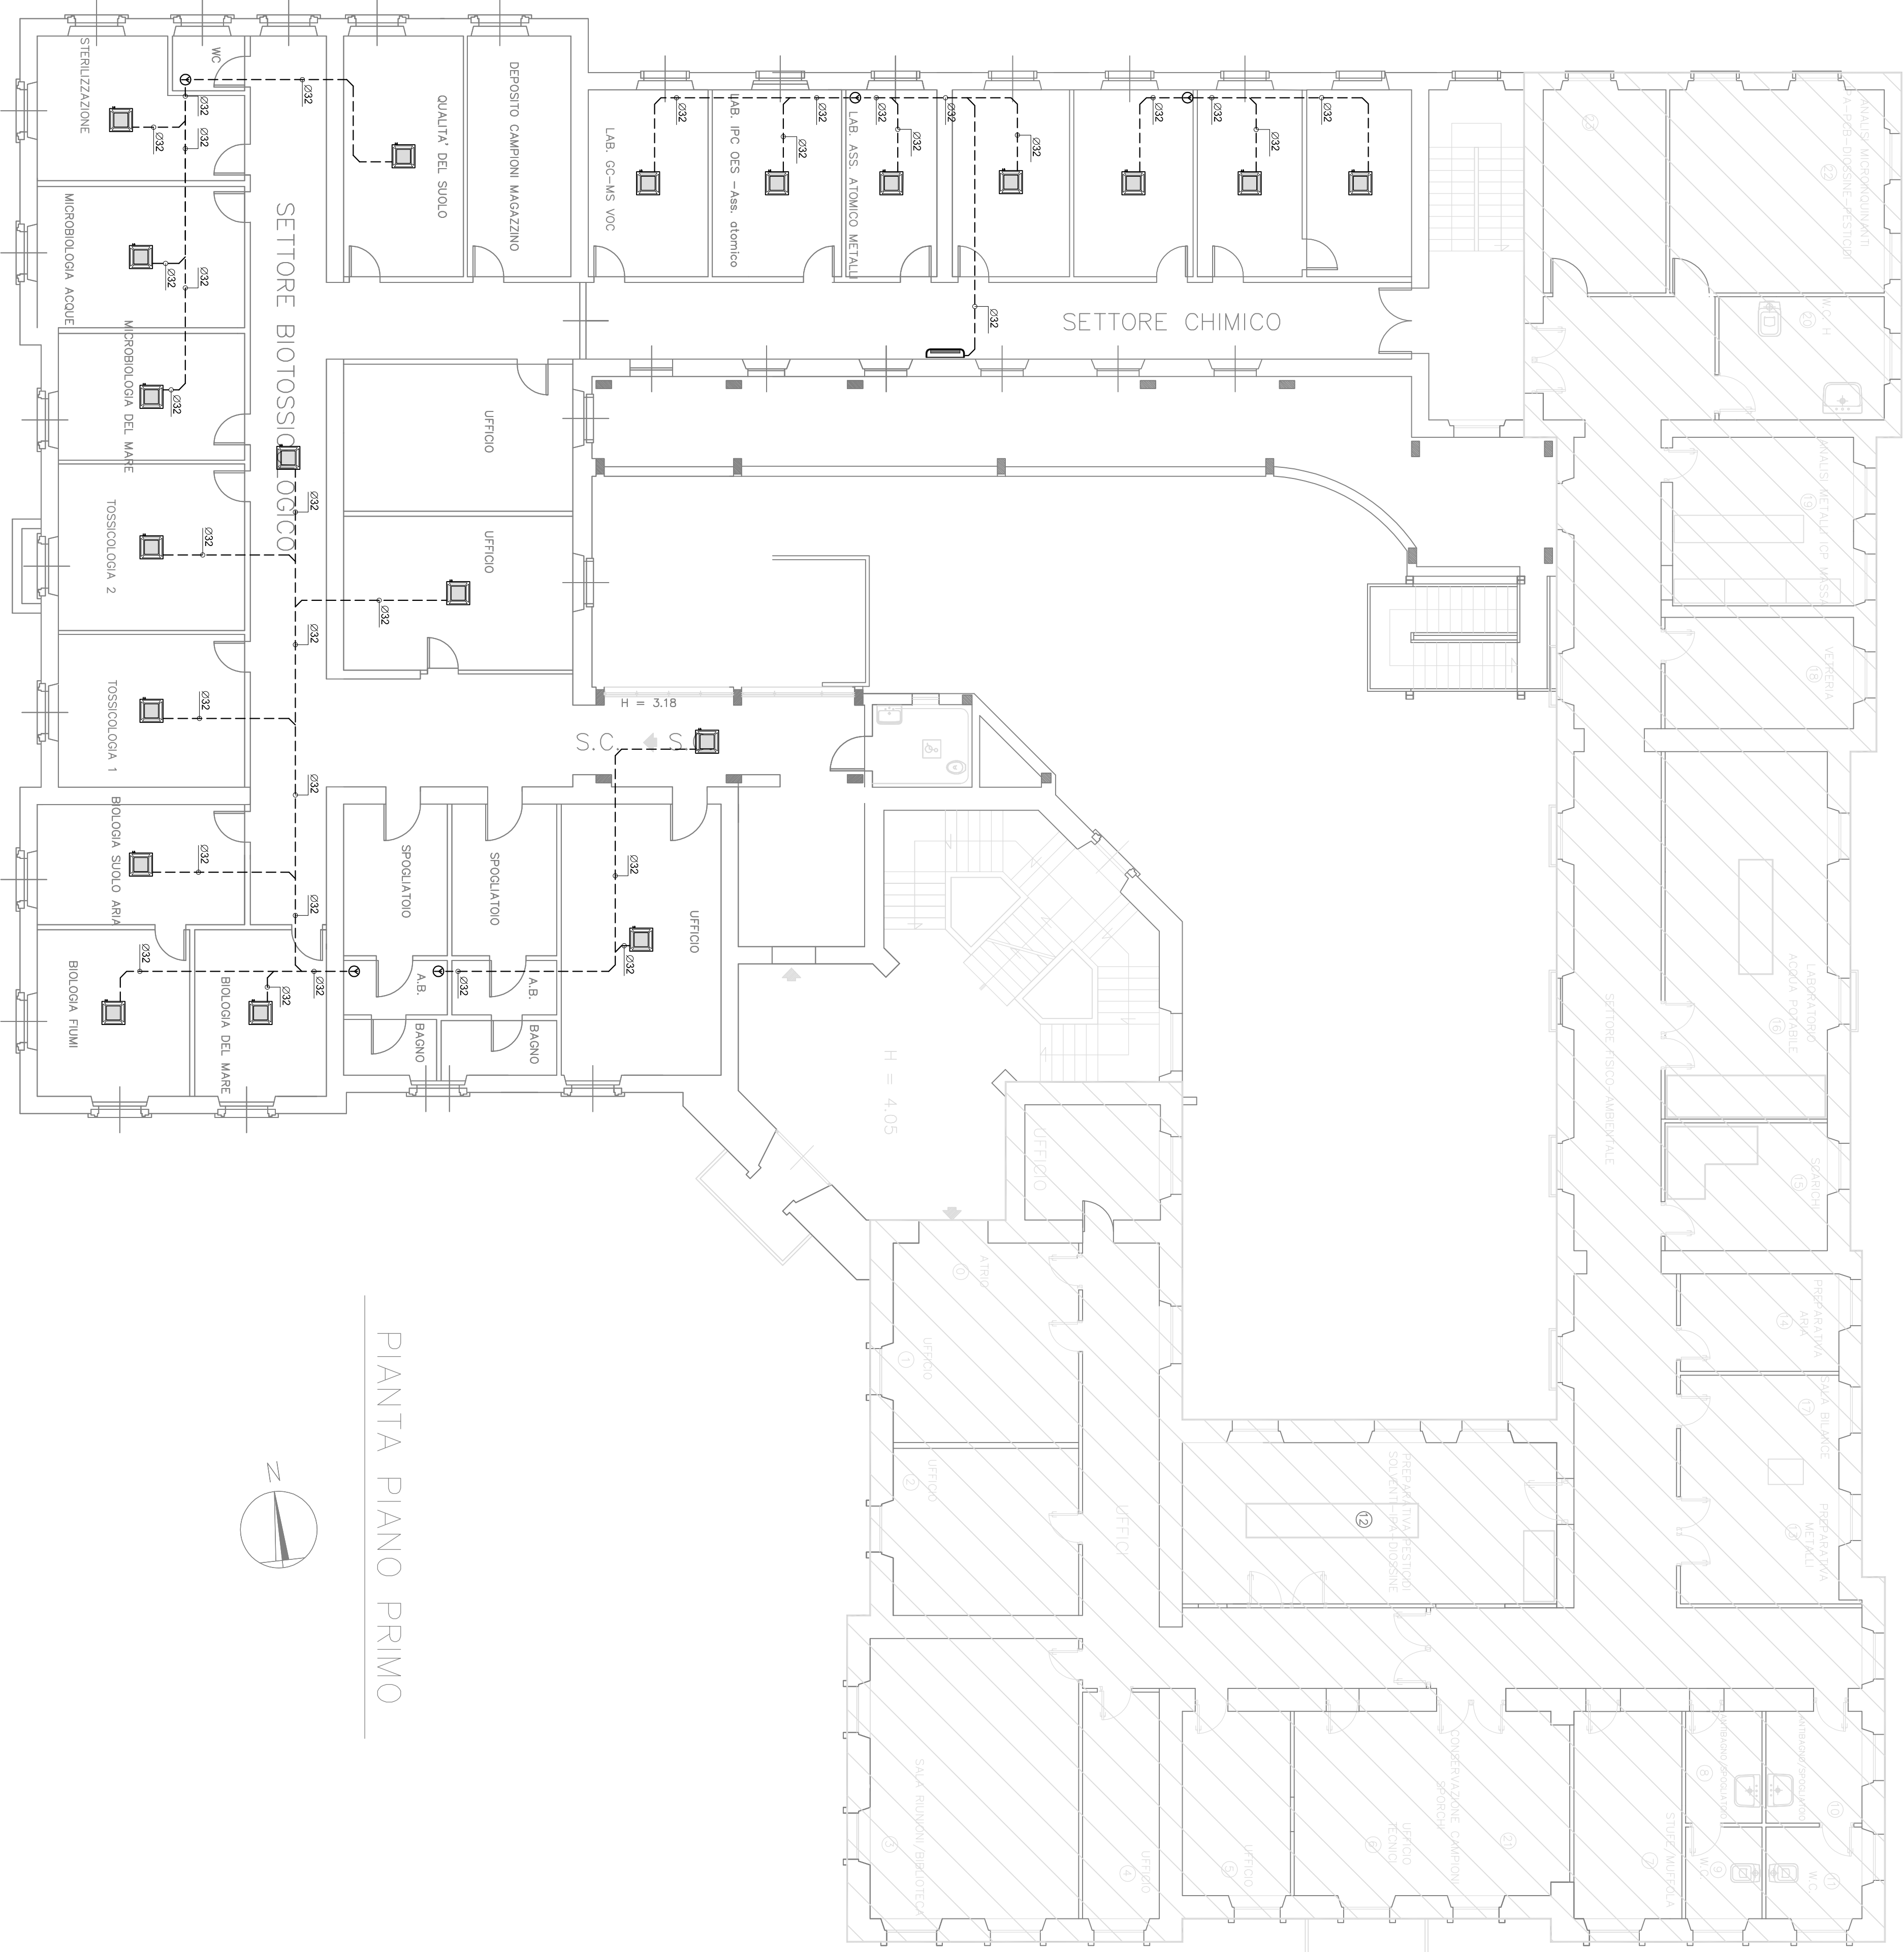
LINEA CONDENSE
LINEA DI SCAMBIO DELLE CONDENSE REALIZZATA CON TUBAZIONE IN PVC RIGIDO DOTTO DI GUARNIZIONI DI TENUTA Dn. 32mm
MONTAGGIO CON PERDURAZA MINIMA DI 2100.

U1'

TERMINALE CASSETTA DA SOFFITTO AD ESPANSIONE DIRETTA, CARCASSA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO CON ISOLAMENTO INTERNO IN LASTRE DI POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE. PREDISPOSIZIONE MEZZO PRETRAVANCIO PER ALLACCO ARIA DI RINNOVO, COMPLETO DI VALVOLE TRE VIE DI REGOLAZIONE, COMANDO REMOTO A PARETE, STAFFAGGI E STRUTTURE DI SOSTEGNO, caratteristiche come da tab.1

TAB.1	U1_1	U1_2	U1_3	U1_4	REC. 250	REC. 600	REC. 1000
AREARECCHIAURA	Pf=2,2	Pf=2,8	Pf=3,6	Pf=4,5	---	---	---
Pot. Frig. P1= [kW]	P1=2,5	P1=3,2	P1=4,0	P1=5,0	---	---	---
Alimentazione [kW]	TE+N=0,73	TE+N=0,73	TE+N=0,73	TE+N=0,73	---	---	---
Preselezioni [kW]	TE+N=0,73	TE+N=0,73	TE+N=0,73	TE+N=0,73	---	---	---
Potenza Q= [mc/h]	Q=540	Q=540	Q=570	Q=660	Q=250	Q=800	Q=800
Peso P= [kg]	P=18kg	P=18kg	P=18kg	P=24 kg	P=48 kg	P=48 kg	P=48 kg
Rumorosità [dB(A)]	30 dB(A)	30 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)



DETTAGLIO PREDISPOSIZIONE SCARICHI CONDENSE



PIANTA PIANO PRIMO