Stazione Appaltante:

A.R.T.A. ABRUZZO

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Progettato da:

STUDIO D'INGEGNERIA

di FABRIZIO Ing. MINCONE

Via S.Vittoria,6 65024 MANOPPELLO (PE)

P.IVA 01616570683 tel/fax 085/859339 cell. 335/7040036

Opera:

Ristrutturazione del Distretto Provinciale A.R.T.A. di Via A. DI VESTEA -PESCARA (ex. P.M.I.P)

-PROGETTO DEFINITIVO-

Disegnato da:	Data	Stato di revisione	Scala	File
Ing. Fabrizio Mincone				
Controllato da: Ing. Fabrizio Mincone	08 /02/2013	REV. 00	1:100	RTP - IM 3.1 - 00

IL TECNICO:

le copie non firmate sono da ritenersi provvisorie

Parte d'opera:

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

DISTRIBUZIONE LINEE DI CONDENSA PIANO PRIMO

LEGENDA E SPECIFICHE TECNICHE

LINEA CONDENSE – – – – – – –	LINEA DI SCARICO DELLE CONDENSE REALIZZATO CON TUBAZIONE IN PVC RIGIDO DOTATO DI GUARNIZIONI DI TENUTA Dn. 32mm, MONTAGGIO CON PENDENZA MINIMA DI 2/100.
U.I.*	TERMINALE CASSETTA DA SOFFITTO AD ESPANSIONE DIRETTA, CARCASSA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO CON ISOLAMENTO INTERNO IN LASTRE DI POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE, PREDISPOSIZIONE A MEZZO PRETRANCIATO PER ALLACCIO ARIA DI RINNOVO, COMPLETO DI VALVOLA TRE VIE DI REGOLAZIONE, COMANDO REMOTO A PARETE, STAFFAGGI E STRUTTURE DI SOSTEGNO. caratteristiche come da tab.1

TAB.1

APPARECCHIATURA	U.I. 1	U.I. 2	U.I. 3	U.I. 4	REC 250	REC 800	REC 1000
Pot. Term. Pf= [kW]	Pf=2.2	Pf=2.8	Pf=3.6	Pf=4.5	---	---	---
Pot. Frig. Pt= [kW]	Pt=2.5	Pt=3.2	Pt=4.0	Pt=5.0	---	---	---
Alimentazione	1F+N	1F+N	1F+N	1F+N	3F+N	3F+N	3F+N
Dati elettrici [kW]	Pe=0.073	Pe=0.073	Pe=0.076	Pe=0.089	---	---	---
Prevalenza H [Pa]	---	---	---	---	---	---	---
Portata Q= [mc/h]	Q=540	Q=540	Q=570	Q=660	Q=250	Q=800	Q=800
Peso P=[kg]	P=18kg	P=18kg	P=18kg	P=18kg	P=24 kg	P=48 kg	P=48 kg
Rumorosità [dB(A)]	30 dB(A)	30 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)

PROGETTO DI CLIMATIZZAZIONE
A CURA DELL'ING.ROTELLA

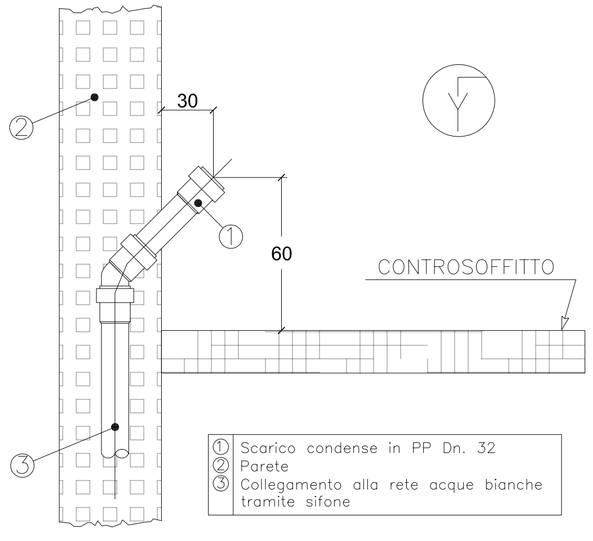

DETTAGLIO PREDISPOSIZIONE SCARICHI CONDENSE

PIANTA PIANO PRIMO