

Stazione Appaltante:

# A.R.T.A. ABRUZZO

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Progettato da:

STUDIO D'INGEGNERIA  
di **FABRIZIO Ing. MINCONE**  
Via S.Vittoria,6 65024 MANOPPELLO (PE)  
P.IVA 01616570683 tel/fax 085/859339 cell. 335/7040036

Opera

Ristrutturazione del Distretto Provinciale A.R.T.A.  
di Via A.Di Vestea - Pescara (ex P.M.I.P.)

-PROGETTO DEFINITIVO-

Disegnato da:	Per: Ing. Andrea Lops	Data	Stato di revisione	Scala	File
Controllato da:	Ing. Fabrizio Mincone	08/02/2013	REV. 00	—	RTP-IE 1.X - 00

IL TECNICO: Parte d'opera:

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO  
DELLA CLIMATIZZAZIONE

SCHEMI UNIFILARI  
QUADRI ELETTRICI

le copie non firmate sono da ritenersi provvisorie


RISTRUTTURAZIONE DEL DISTRETTO PROVINCIALE A.R.T.A.  
DI VIA A.DI VESTE A - PESCARA (ex. P.M.I.P.)

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CLIMATIZZAZIONE

QUADRO ELETTRICO  
CONSEGNA ENTE FORNITORE 2

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 15 kA

A	Da Quattro:	Contabilizzatore Elett. Fornitore
	Patenza:	Punto di Consegn
B	Cavo [mm²]:	FG7R -- 3(1x50)+35N
	Lunghezza [m]:	< 3m
C	Frequenza [Hz]:	50
	Tensione [V]:	400
	Polarità:	Quadrifilare
D	Tiplo morsetto:	
	Numeraazione morsetto:	1,2,3,4,T

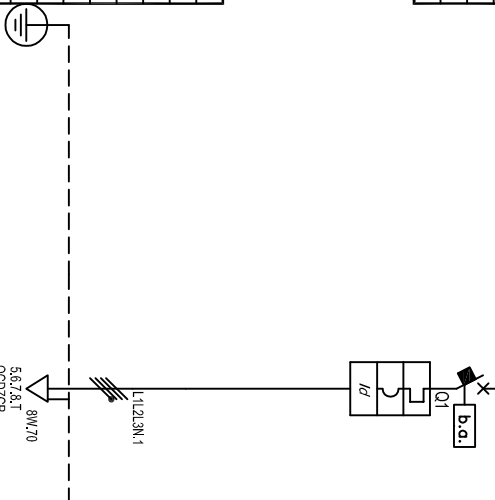

0	Sigla:	
0	Alimentazione:	
1	loc Max [kA]:	15
2	Tens. Nomin. di impiego [V]:	400
3	Tens. Nomin. di isolam. [V]:	
4	Frequenza [Hz]:	50
5	Corrente ammissib. 1 s [kA]:	
6	Grado di protezione IP:	---
7	Codice:	
8	Sigla utenza	
9	Descrizione	
10	Potenza Contemporanea	[kW]
11	Corrente (Ib)	[A]
12	Cosφ	
13	Coeff. di Contemporaneità	[%]
14	Schema Funzionale	
15	Marca	
16	Modello	
17	Esecuzione	
18	Im (max/min/veg)	[A]
19	In (max/min/veg)	[A]
20	Poli / Curva	
21	P.d.I.	[kA]
22	I differenziale	[A]
23	Coeff. Utilizzazione Ku	[%]
24	Contattore Tipo	
25	NOTE	
26	C.d.t Linea (con Ib)	[%]
27	Sigla	
28	Lunghezza max Prot	[m]
29	Posa	
30	Sezione	[mmq]
31	Portata (Iz)	[A]

C9	C-1						
Attivo da Contabilizzatore	DGJ.3 - Generale Condizionamento						
	57						
	93						
	0.9						
	100						
	-/- / 1 000						
	-/- / 125						
	4 x 125 / N.C.						
	15						
	1 - CL AC - SELETTIVO						
	100						
	0.48						
	FGR						
	25/222						
	1432U31_45/0.87						
	3(1x50)+(1x35)						
	152						


Quadro Consegna Ente Fornitore 2		QCEFF2	
Schema Unifilare			
Nome File:	Commitment:	Foglio: 1	Segno: Nr. Disegno:

RISTRUTTURAZIONE DEL DISTRETTO PROVINCIALE A.R.T.A.  
DI VIA A.DI VESTE A - PESCARA (ex. P.M.I.P.)

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CLIMATIZZAZIONE

## QUADRO ELETTRICO CONDIZIONAMENTO COPERTURA

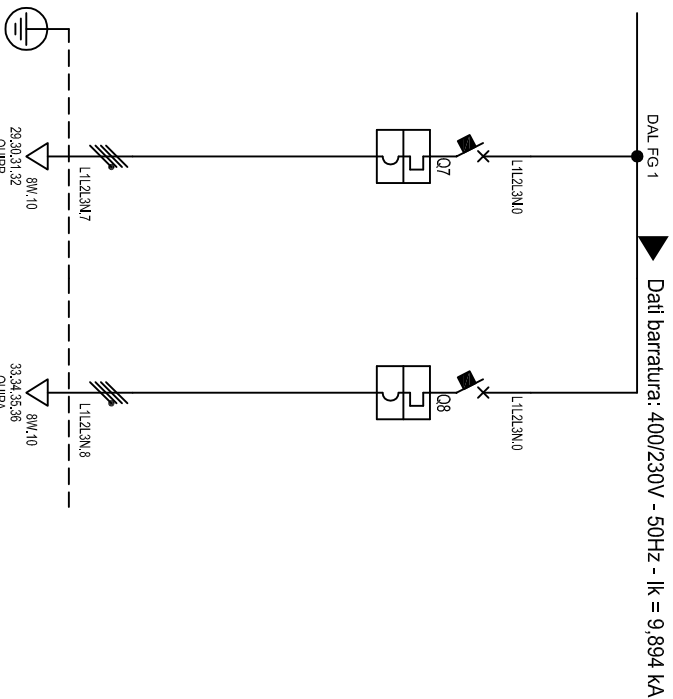

[illegible][illegible]

RISTRUTTURAZIONE DEL DISTRETTO PROVINCIALE A.R.T.A.  
DI VIA A.DI VESTE A - PESCARA (ex. P.M.I.P.)

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CLIMATIZZAZIONE

## QUADRO ELETTRICO UNITA' INTERNE PIANO RIALZATO





RISTRUTTURAZIONE DEL DISTRETTO PROVINCIALE A.R.T.A.  
DI VIA A.DI VESTE A - PESCARA (ex. P.M.I.P.)

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CLIMATIZZAZIONE

## QUADRO ELETTRICO UNITA' INTERNE PIANO PRIMO



RISTRUTTURAZIONE DEL DISTRETTO PROVINCIALE A.R.T.A.  
DI VIA A.DI VESTE A - PESCARA (ex. P.M.I.P.)

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CLIMATIZZAZIONE

## QUADRO ELETTRICO UNITA' INTERNE PIANO ATTICO

