

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA ELETTRORODOTTO VILLANOVA-GISSI

Bollettino sintetico del periodo dal 11/01/2019 al 22/03/2019

Linea tracciato



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Villanova – Gissi

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 380 kV Trifase Aerea

Lunghezza tracciato: 69.3 km

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 16

Centralina di monitoraggio - **Via Abruzzo 21 - Cepagatti**



Dal monitoraggio in continua dell'induzione magnetica e dalle correlazioni con i dati di corrente

nel periodo 11/01/2019 – 22/03/2019 è circolata:

Corrente media: 691 A

Massima mediana della corrente: 916 A

Primo dato ore 00:00 del 11/01/2019

Ultimo dato ore 09:47 del 22/03/2019

Bollettino sintetico del periodo dal 11/01/2019 al 22/03/2019

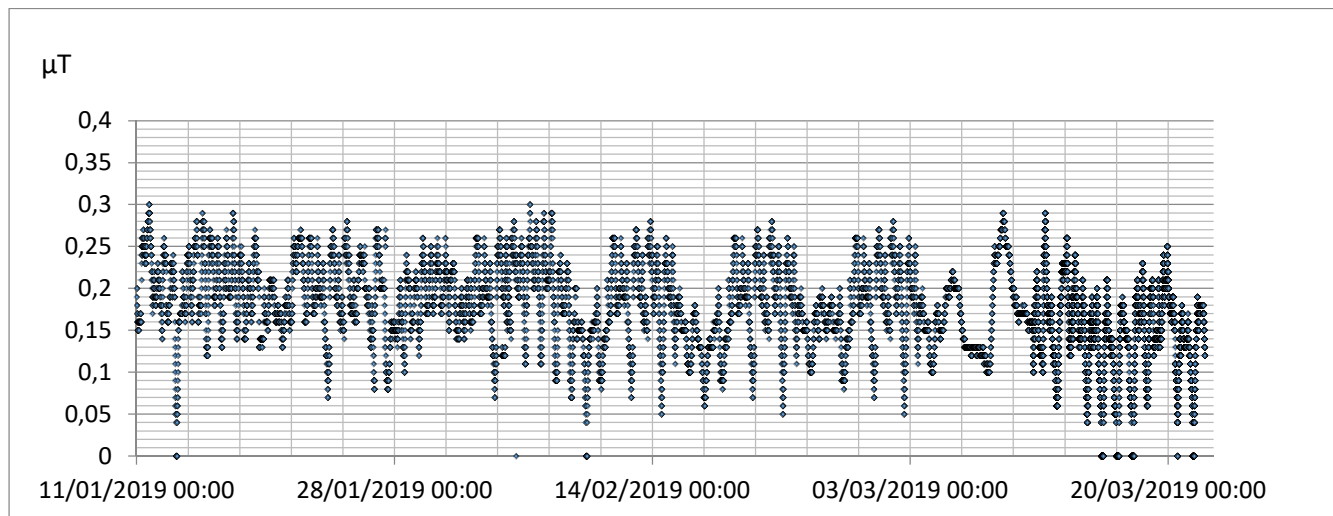


Grafico dell'Andamento nel tempo dei livelli medi orari dell'induzione magnetica, registrato dalla centralina di monitoraggio sita in via Abruzzo, 21 Cepagatti(PE).

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Valore massimo	0.30	0.30	0.29
Valore medio	0.20	0.18	0.15
Valore minimo	0.04	0.04	0.04
Massima mediana sulle 24 h	0.25	0.22	0.24

Confronto con i limite di legge	
Obiettivo di qualità (DPCM 8 luglio 2003)	3.00 μT
Massima mediana sulle 24ore	0.25 μT

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i

